


Classificatie mechanische ventilatie installatie




Voldoet aan klasse A gezonde kantoren

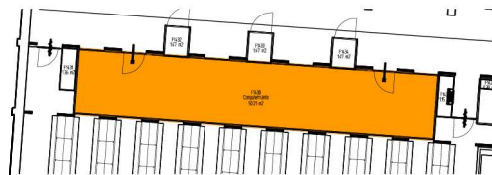

Classificatie kwaliteit klimaatinstallatie



Beperkingen o.b.v. Covid maatregelen

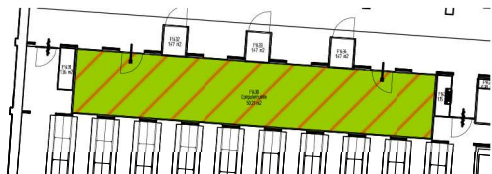

Bevindingen samengevat



Voldoet na organisatorische maatregelen

Ruimte F1430 - 4^e etage Computerruimte

De computerruimte is voorzien van een mechanische ventilatie-installatie met voldoende capaciteit voor (tijdelijk) gelijktijdig gebruik door twee personen.

Voor de klimatisering (koeling) wordt gebruik gemaakt van computerkoelunits. De lucht wordt hiermee (decentraal) gerecirculeerd. Bovendien zijn de lichtsnelheden erg hoog, waardoor het houden van de veilige afstand van 1,5 m in dit geval niet toereikend is.

Bij gebruik van de ruimte de volgende maatregelen in acht nemen:

KI-02 uitschakelen unit (indien bedrijfsproces dit toelaat)

KI-03 bij hoge lichtsnelheid bezetting ruimte aanpassen naar één persoon

Verder de algemeen voorgestelde beheersmaatregelen conform rapportage d.d. 10 september 2020.

F007

project
onderdeel

opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen

Bouwdeel F - specifieke ruimten
Tweede Kamer


Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum 20 november 2020
wijziging


schaal nvt
formaat A3

tek. CVE
pl. BvdV





wel LB
toevoerlucht word gerecirculeerd vanuit vide
debiet 110m3/h
3x CCU's en 2x DX koelunit
bezetting 2 personen (kortstondig)

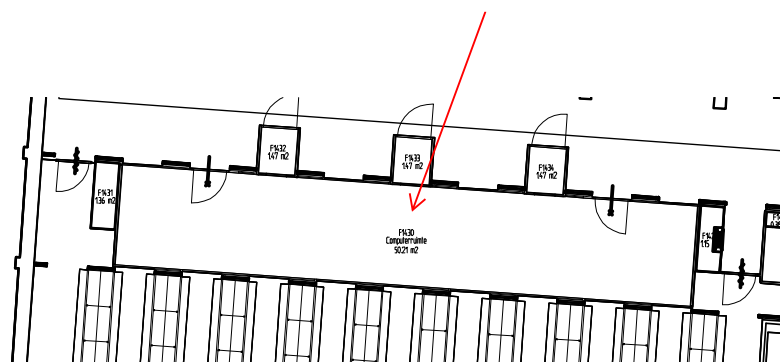

inventarisatieblad

De opname gegevens en een korte toelichting bij de beschouwde ruimten in dit bouwdeel.

F008

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen
Bouwdeel F - specifieke ruimten
Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum 20 november 2020
wijziging
schaal formaat nvt A3
tek. CvE
pl. BvdV

